


Ingenieurgesellschaft Höcker **cop-star**

Hotel in Dechsendorf mit 35 Betten
Doppelanlage mit 44 kW Heizleistung

4 x Hochleistungswärmetauscher
2 x 1000 Liter Hygienespeicher

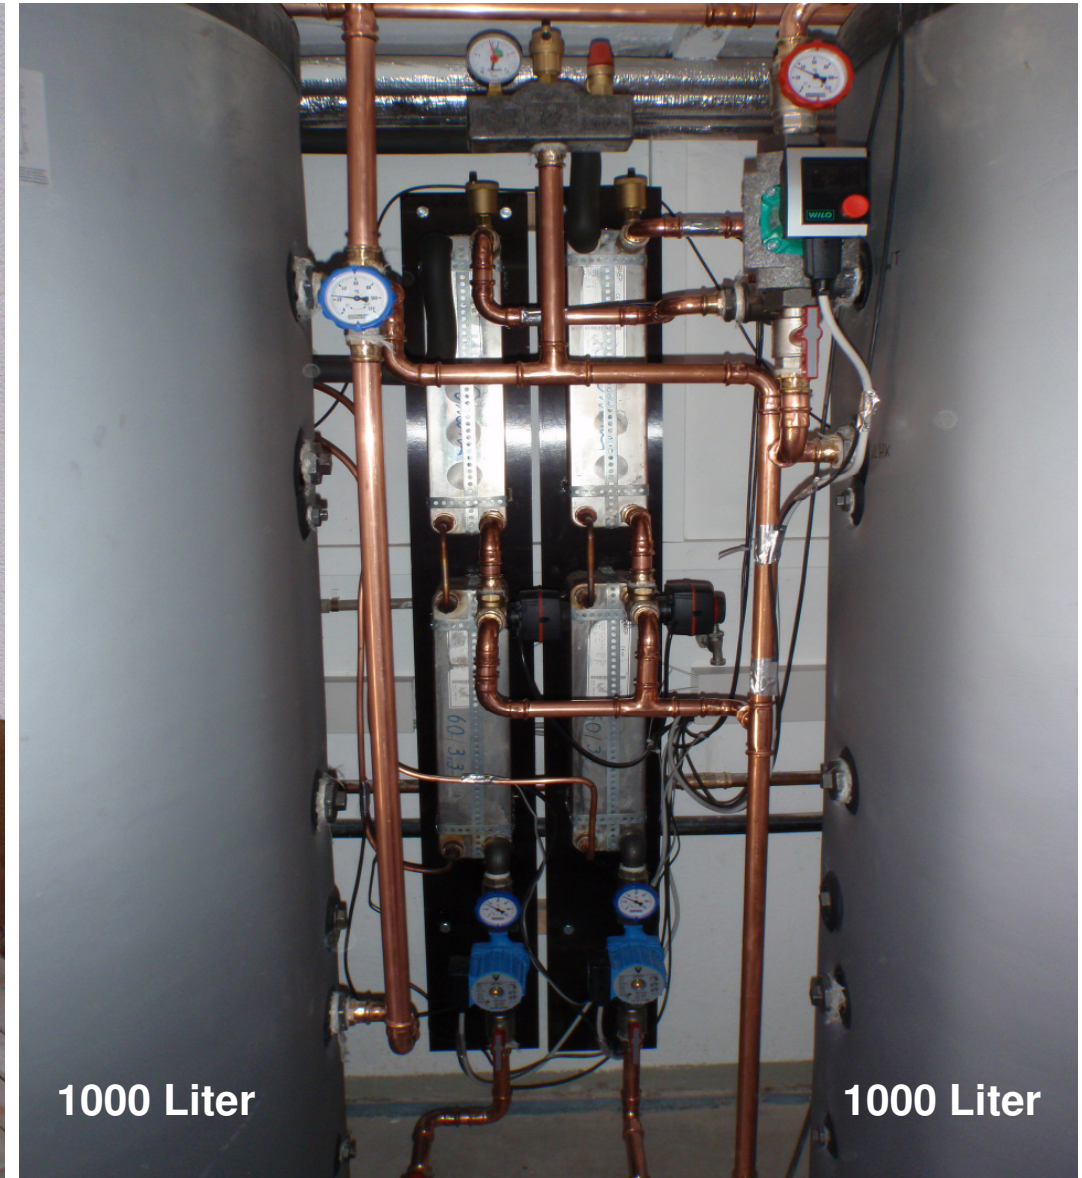

Aus dem Tankraum wurde ein Hotelzimmer. Die Mieteinnahmen erwirtschaften den gesamten Wärmepumpenstrom